

DA FOLIO :	
DENOM. QUADRO : DA QUADRO UFFICI	
TIPO CAVO : N07V-K 3(1x4)	
LUNGHEZZA :	
DATE CARATTERISTICO QUADRO : QUADRO GENERALE RISCALDAMENTO	
N. IDENTIFICAZIONE : 0002	
PRODUTTORE : GEWISS	
MODELLO : SERIE 40 CDK (COD. 40107)	
DIMENSIONI : 410x655x140 mm	
MODULI : 36	
Usc. 400V~ 3~4~0 P. 50 P. 65 Imp. 27	

ELETTROBELLUNESE SNC
Via Lizzona 61 - TEL. 0437/989058
32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
P. IVA 00236040259

UTENZA	DENOMINAZIONE		GENERALE		AUSILIARI	POMPA RISCIOLO	POMPA BAGNI	POMPA PIANO TERRA	POMPA PIANO AMM.	CALDAIA 1	CALDAIA 2
	SIGLA	POTENZA TOT. kW	POTENZA kW	POTENZA TOT. kW	POTENZA kW	POTENZA TOT. kW	POTENZA kW	POTENZA TOT. kW	POTENZA kW	POTENZA TOT. kW	POTENZA kW
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COEF. CONTEMP.	COS φ									
	CONSTRUTTORE										
	TIPO										
	N. POLI	In	A	32							
FUSIBILE	Idn	A	Idn	A							
	Im (o curva)	A	Pdi	kA							
	TIPO										
	CALIBRO	A									
CONTATTORE	TIPO										
	In	A	Pn	kW							
RELE' TERMICO	TIPO										
	TARATURA										
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO										
	FORMAZIONE										
	LUNGHEZZA										
	Iz										
	C.d.I. o In	%	C.d.I. o Ib	%							
	Zk	mQ	Zs	mQ							
	Ik trifase	kA	Ik1 fase/terzo	kA							
	NUMERAZIONE MORSETTIERA										

er (Elettrotecnica) *[Signature]*

Approvato da direzione generale


Elaborato da ufficio tecnico *BN*

TITOLO
Impianto riscaldamento uffici SNAM

DESCRITTORE

N. DIS. 0.002.DMC
N. ARCH.
DATA 08/06/2001
SCALA 1:1 mm

FOLIO 1
TOT. FOLGI

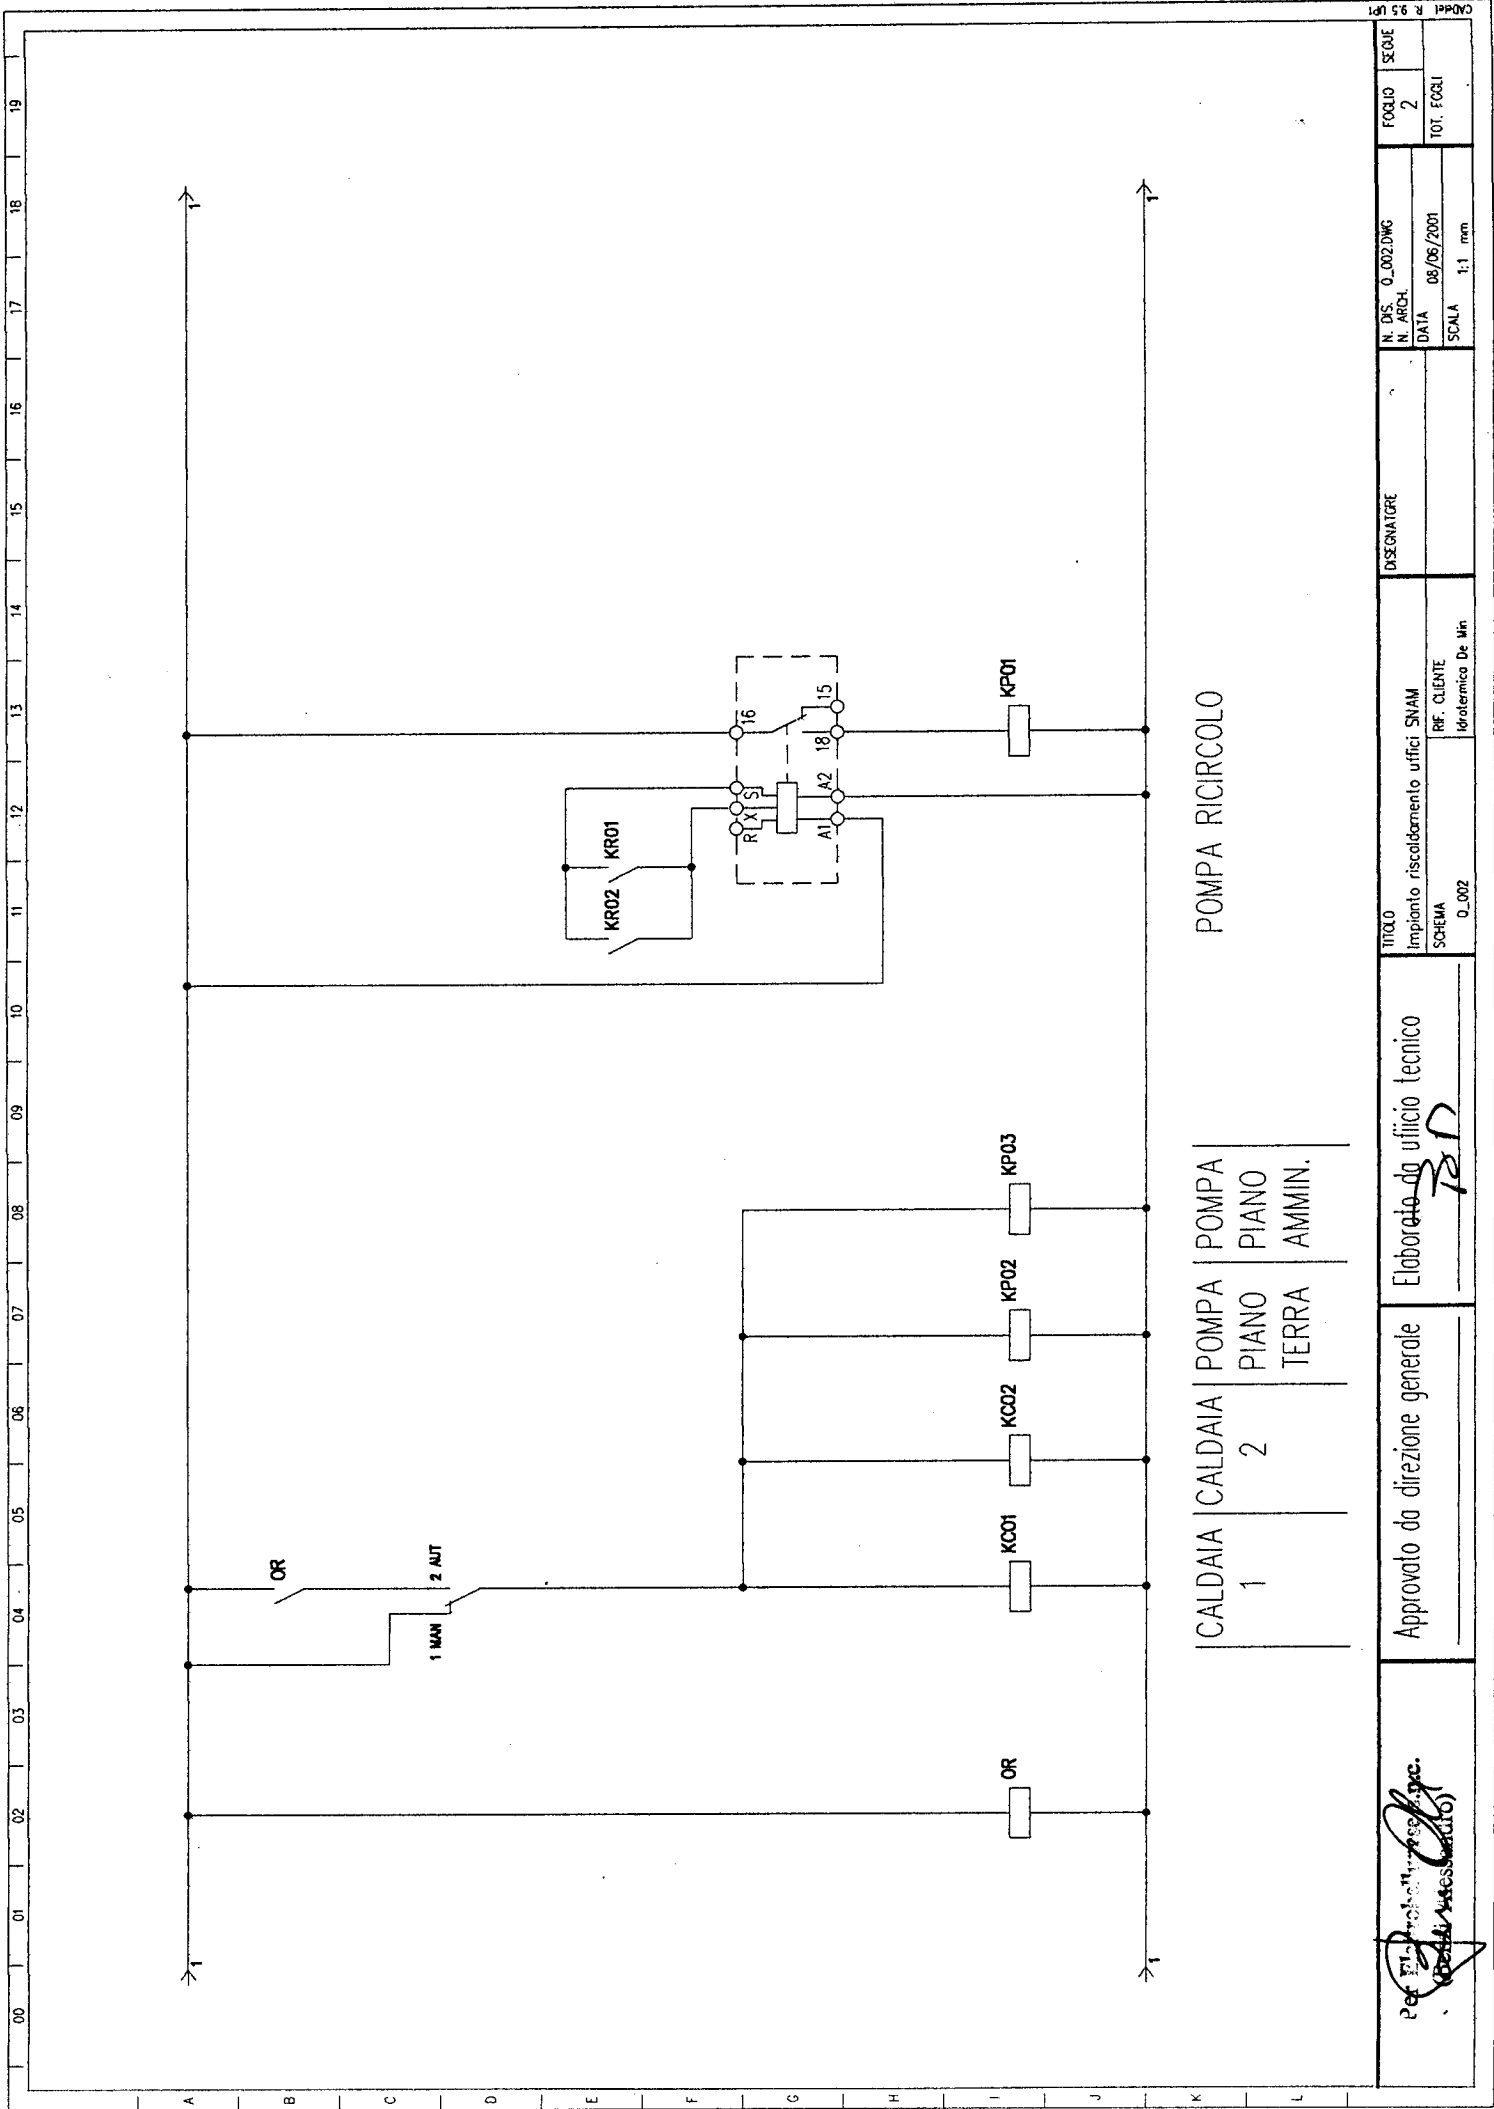


POMPA RICIRCOLO

CALDAIA	CALDAIA	POMPA	POMPA
1	2	PIANO	PIANO
		TERRA	AMMIN.

Per l'approvazione <i>(Signature)</i> (Redatto)	Approvato da direzione generale	Elaborato da ufficio tecnico	TITOLO Impianto riscaldamento uffici SNAM SCHEMA 0_002	DISGNATORE 	N. DS. 0_002.DWG N. ARCH. DATA 08/06/2001 SCALA 1:1 mm	FOGLIO 2 TOT. FOGLI	SEDE
---	---------------------------------	------------------------------	---	--------------------	---	------------------------	--------------

RISCALDAMENTO

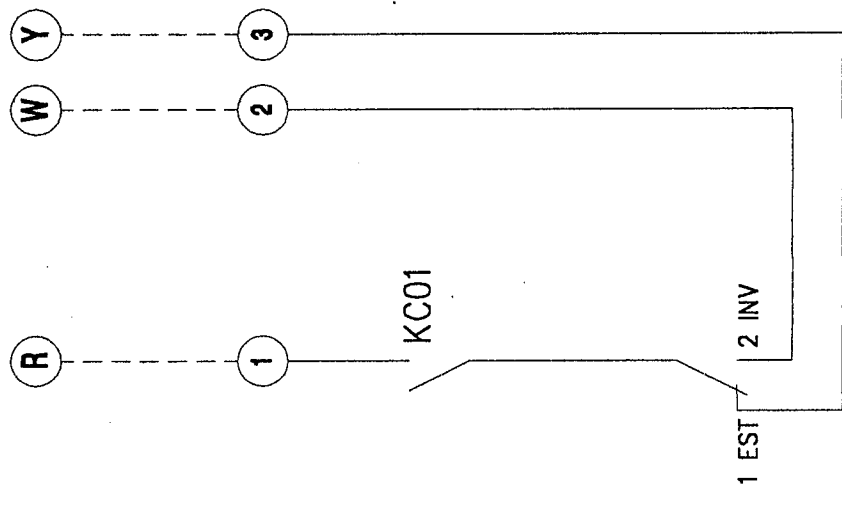


CONSENSO CONTATTORE

CALDAIA 1

COMMUTATORE
ESTATE INVERNO


CONDIZIONAMENTO

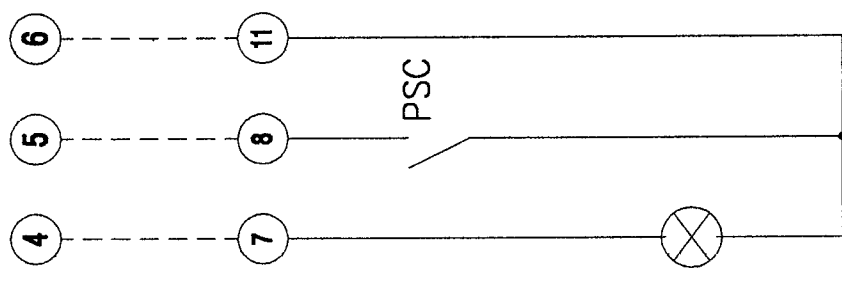

PULSANTE SBLOCCO


CONDIZIONAMENTO

RISCALDAMENTO

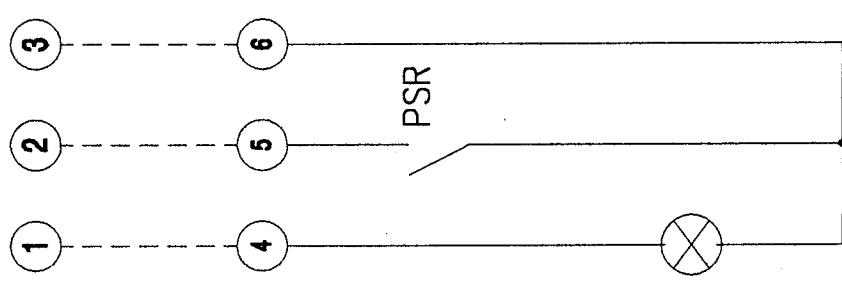

PULSANTE SBLOCCO


RISCALDAMENTO

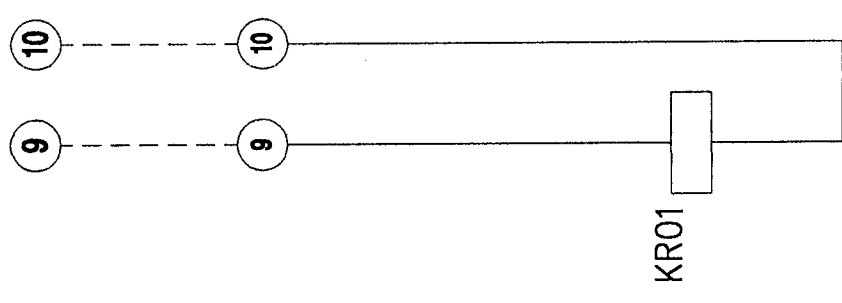


POMPA RICIRCOLO

CALDAIA 1



QUADRO IMP. RISCALD. CALDAIA 1

 P. 17	Approvato da direzione generale	Elaborato da ufficio tecnico	TITOLO Impianto riscaldamento uffici SNAM	DISGNATORE	N. DIS. 0_002.DWG		FOGLIO 3	SCHELE
					N. ARCH.			
					DATA 08/06/2001			
					RIF. CLIENTE			
					Idraulica De Min			
SCHEMA 0_002		SCALA 1:1 mm		TOT. FOGLI				

RISCALDAMENTO

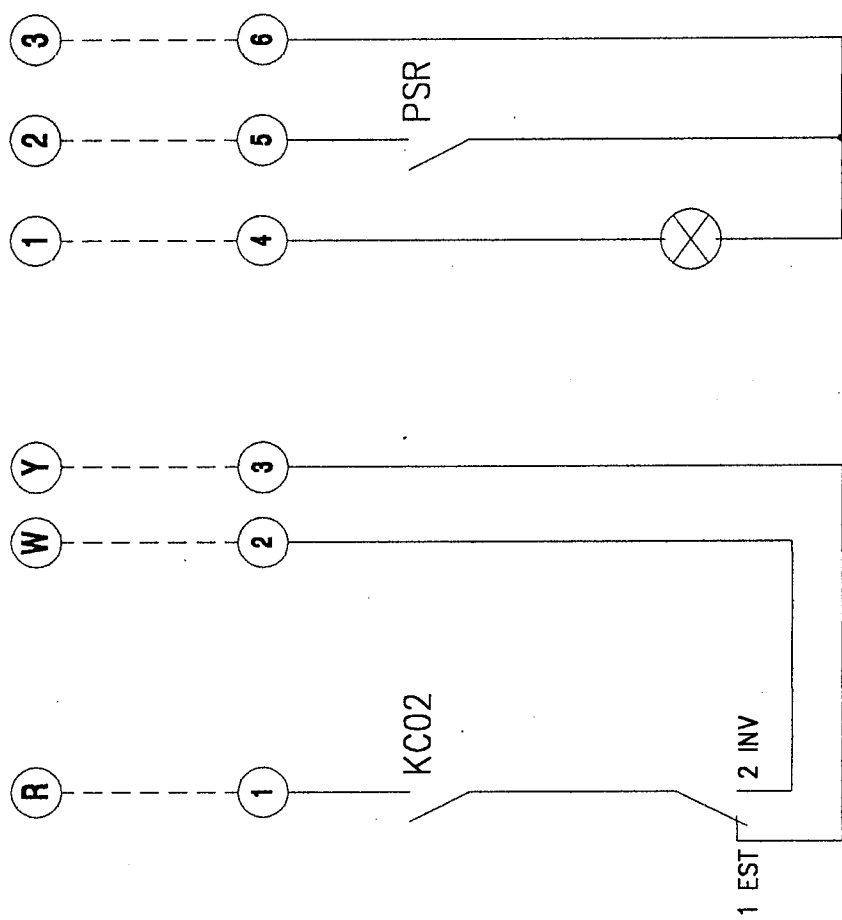

CONDIZIONAMENTO

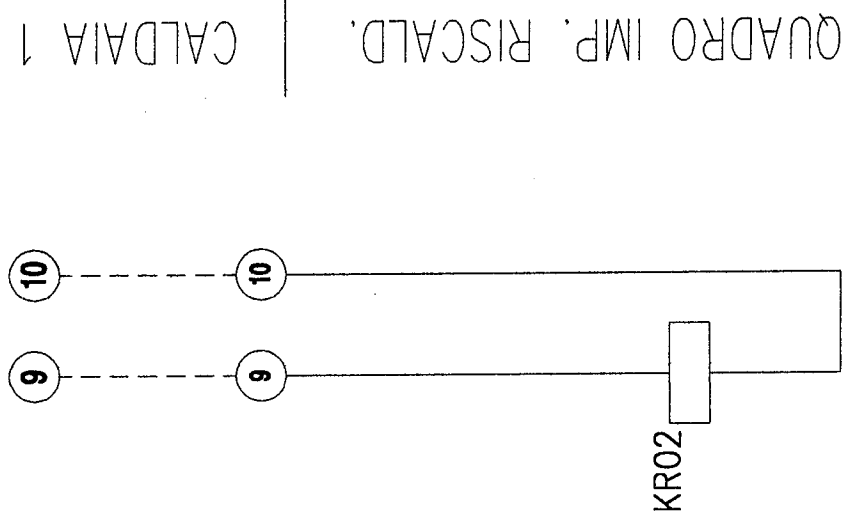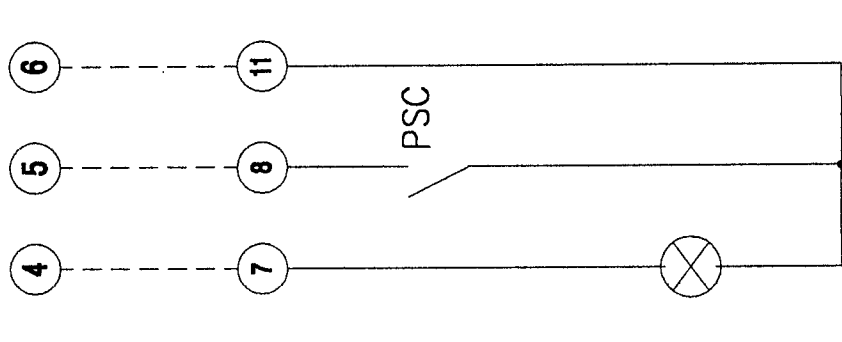

CONSENSO CONTATTORE
CALDAIA 1

PULSANTE SBLOCCO
RISCALDAMENTO

PULSANTE SBLOCCO
CONDIZIONAMENTO

POMPA RICIRCOLO
CALDAIA 1

COMMUTATORE
ESTATE INVERNO

QUADRO IMP. RISCALD. CALDAIA 1

<p>Per informazioni e richieste s.n.c. (via ...)</p>	<p>Approvato da direzione generale</p>	<p>Elaborato da ufficio tecnico</p>	<p>TITOLO Impianto riscaldamento uffici SNAM SCHEMA 0_002</p>	<p>DISSEGNAIORE</p>	<p>N. DIS. 0_002.DWG N. ARCH. DATA 08/06/2001 SCALA 1:1 mm</p>	<p>FOLIO 4 TOT. FOLI</p>	<p>SEDE</p>
	<p>CAPOFILA R. 95 (P1)</p>						